




## [Acquisizione temperatura con sensore PT100 su PLC \[1\]](#)

Inviato da admin il Mar, 17/07/2018 - 19:00 **Image:**

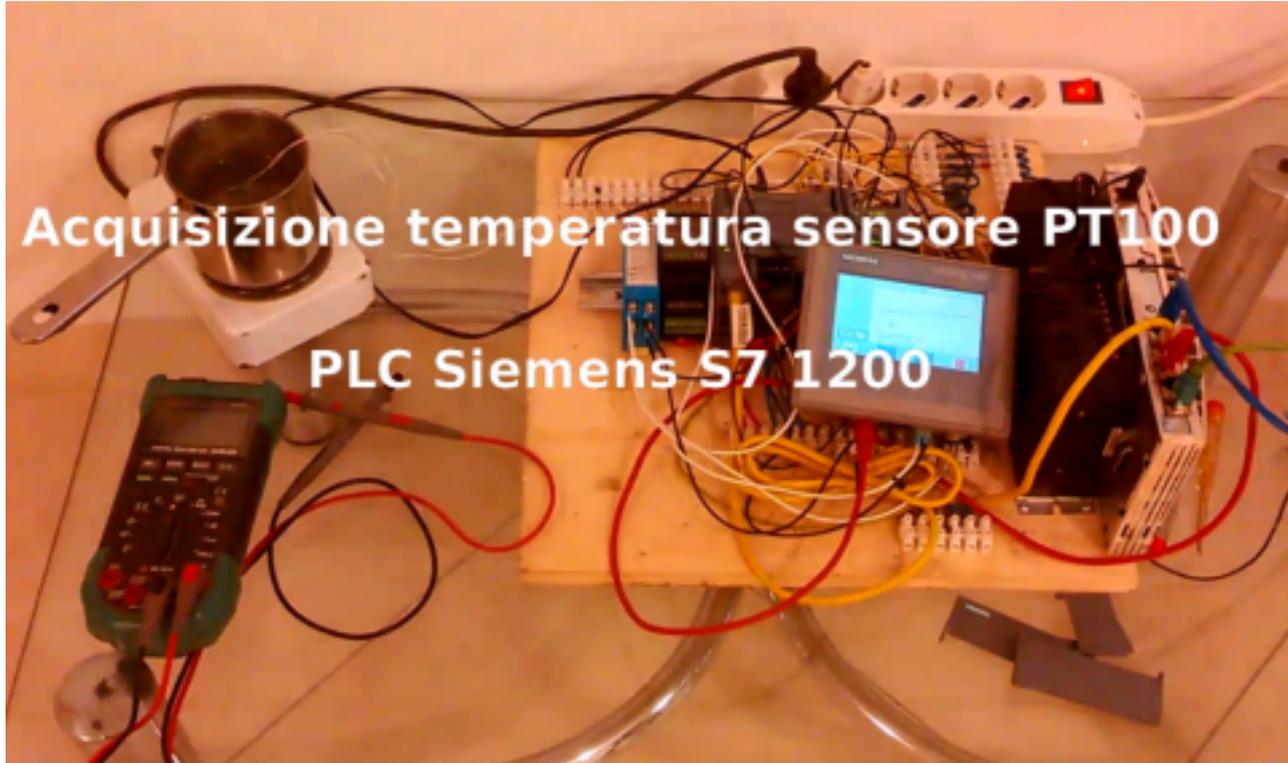

Sistema di acquisizione di temperatura basato su sensore PT100 con amplificatore di trasduzione segnale.

PLC Siemens S7 1200 con modulo ingressi analogici.

Display touch HMI.

**Tags:** [Esperienze](#) [2]

[Monitoraggio](#) [3]

**Source URL:** <http://www.labofelix.it/node/21>

### **Links**

[1] <http://www.labofelix.it/node/21>

[2] <http://www.labofelix.it/esperienze>

[3] <http://www.labofelix.it/monitoraggio>